

| Тип | B, мм | S, мм | Масса, кг |
|----------------|-------|-------|-----------|
| НЛ20x15 - П2,0 | 200 | 1,5 | 9,83 |
| | | 1,2 | 7,90 |
| | | 1,0 | 6,58 |
| НЛ25x15 - П2,0 | 250 | 1,5 | 9,94 |
| | | 1,2 | 7,99 |
| | | 1,0 | 6,66 |
| НЛ30x15 - П2,0 | 300 | 1,5 | 10,24 |
| | | 1,2 | 8,22 |
| | | 1,0 | 6,85 |
| НЛ40x15 - П2,0 | 400 | 1,5 | 10,52 |
| | | 1,2 | 8,45 |
| | | 1,0 | 7,04 |
| НЛ50x15 - П2,0 | 500 | 1,5 | 11,14 |
| | | 1,2 | 8,91 |
| НЛ60x15 - П2,0 | 600 | 1,5 | 11,54 |
| | | 1,2 | 9,23 |

ПАСПОРТ
НЛ Вx15.000 ПС
Секция прямая
НЛ Вx15-П2,0

г.Курган

Секция прямая НЛ Вx15 - П2,0

1 Назначение

1.1 Несущие лотки (НЛ) служат для прокладки на них проводов и кабелей и устанавливаются на сборных кабельных конструкциях, элементах строительных и технологических конструкций и подвесках НЛ-ПВ.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.

Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:

- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.

Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

| Класс стойкости | Толщина покрытия, мкм | Метод нанесения покрытия | Указать в маркировочных данных |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 3 | св. 12 до 19 | предварительно оцинкованный лист | оц 3 |
| 3а | от 4 до 12 | оцинкованный лист | оц |
| 4 | до 24,5 | лист | оц 4 |
| 5 | минимум 45 | с погружением | г/ц 5 |
| 6 | минимум 55 | после | г/ц 6 |
| 7 | минимум 70 | изготовления | г/ц 7 |
| 8 | минимум 85 | ГОСТ 9.307 | г/ц 8 |

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 150 х В х 2120; масса: см.таблицу

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.

4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:

- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные лотки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.
7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях


9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие НЛ Вx15 - П2,0 изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации. Комплектация: лоток- 1шт, соединитель-2шт, винт М6- 8шт, гайка М6- 8шт, шайба ГОСТ11371-78 - 16шт (рис.1), шайба заземляющая - 16шт (рис.2), шайба ГОСТ 6402-70 - 8шт (рис.1).

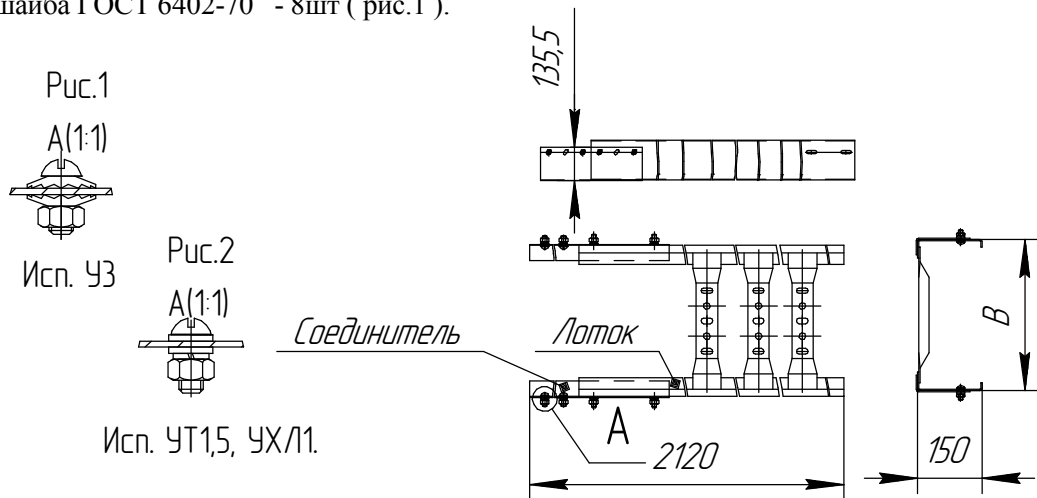

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: _____