

SAFARI DL LED G2


Светильники встраиваемые / Ыңғайландырылатын шамдалдар

(ru) Паспорт
(kaz) Төлқұжат

Дата выпуска _____

Контролер _____


Упаковщик _____

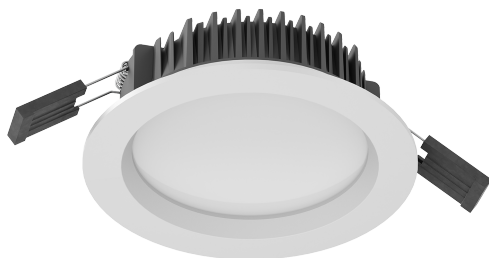

(ru)



Сделано в России



| Артикул | Наименование | Исполнение | Мощность, Вт | Степень защиты (IP) | Класс защиты | Кэф. мощности, не менее | КЦТ (в сфере)*, К | Световой поток, лм | Свет. отдача, лм/Вт | Рабочее напряжение питания DC, В | Рабочее напряжение питания AC, В |
|------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул | Атауы | Орындау | куаты, В | Қорғау дәрежесі (IP) | Қорғаныс классы | Қуат коэффициенті, кем емес | КЦТ (салада)**, К | Жарықтық ағын, лм | Жарық беру лм/Вт | DC, В қуат көзінің жұмыстық кернеуі | AC, В қуат көзінің жұмыстық кернеуі |
| 1170004800 | SAFARI DL LED G2 10W | 930 WH | 13 | IP54/IP20 | II | | 3000 | 1300 | 100 | 220-280 | |
| 1170005080 | SAFARI DL LED G2 10W | 930 WH EM | 15 | | I | | | 1200 | 80 | | |
| 1170005320 | SAFARI DL LED G2 10W | 935 WH | 13 | IP54 | II | | 3500 | 1300 | 100 | 220-280 | 198-264 |
| 1170005220 | SAFARI DL LED G2 10W | 940 BK | | | | | | | | | |
| 1170004950 | SAFARI DL LED G2 10W | 940 RAL9010 IP54 | 13 | IP54 | II | | 4000 | 1300 | 100 | - | 220-280 |
| 1170005120 | SAFARI DL LED G2 10W | 940 RAL9016 | | | | | | | | - | |
| 1170004120 | SAFARI DL LED G2 10W | 940 WH | 14 | IP54/IP20 | | > 0,90 | | 93 | 93 | - | 220-240 |
| 1170004610 | SAFARI DL LED G2 10W | 940 WH DALI | | | | | | | | - | |
| 1170004390 | SAFARI DL LED G2 10W | 940 WH EM | 15 | IP54 | I | | | 87 | 87 | 220-280 | |
| 1170004440 | SAFARI DL LED G2 10W | 940 WH IP54 | 13 | | II | | | 100 | - | | |
| 1170004940 | SAFARI DL LED G2 20W | 930 WH | 19 | IP54/IP20 | II | | 3000 | 1700 | 89 | 220-280 | 198-264 |
| 1170004430 | SAFARI DL LED G2 20W | 930 WH DALI | | | | | | | | 230-280 | |
| 1170005340 | SAFARI DL LED G2 20W | 935 WH | 19 | IP54/IP20 | II | | 3500 | 1900 | 100 | - | 220-280 |
| 1170004780 | SAFARI DL LED G2 20W | 940 BK | | | | | | | | 220-280 | |
| 1170004790 | SAFARI DL LED G2 20W | 940 BK DALI | 19 | IP54/IP20 | II | | 4000 | 1900 | 100 | 230-280 | 220-280 |
| 1170004720 | SAFARI DL LED G2 20W | 940 RAL9010 | | | | | | | | 220-280 | |

| Ном.напряжение DC, В | Ном.напряжение AC,В | Частота тока, Гц | Угол рассеивания, ° | Пусковой ток, А | Вр.импульса пуск.тока, мкс | Световой поток в аварийном режиме | Класс энергоэффективности | Масса, кг | Длина(A), мм | Высота(C), мм | Установочный размер (D), мм | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|
| Номиналды кернеуі DC, В | Номиналды кернеуі AC, В | Тоқтың жиілігі, Гц | Шашырау бұрышы, ° | Іске қосуты, А | Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс | Апаттық режимж егі жарық ағыны | Энергия тиімділігі класы | Салмағы, кг | Ұзындығы (A), мм | Биіктігі (C), мм | Орнату өлшемі (D),мм | |
| 230 | | | | 15 | 400 | - | A+ | 0,9 | | | | |
| | | | | 25 | | 40% | A | 1,7 | | | | |
| | | | | | | | | 0,9 | | | | |
| | | | | | | | | 0,4 | | | | |
| - | | | | 15 | 350 | | A+ | | 110 | 42 | 90 | |
| 230 | 230 | 50-60 | D120 | | 400 | | | 0,9 | | | | |
| | | | | 10 | - | | | | | | | |
| | | | | 25 | 400 | 40% | A | 1,7 | | | | |
| - | | | | 15 | 350 | | | 0,9 | | | | |
| 230 | | | | | 400 | | | | | | | |
| | | | | 20 | 440 | | | | | | | |
| - | | | | 43 | 2,28 | | A+ | | | | | |
| 230 | | | | 15 | 400 | | | 1,2 | 140 | 45 | 120 | |
| | | | | 20 | 440 | | | | | | | |
| | | | | 15 | 400 | | | | | | | |

| Артикул | Наименование | Исполнение | Мощность, Вт | Степень защиты (IP) | Класс защиты | Коэф. мощности, не менее | КЦТ (в сфере)*, К | Световой поток, лм | Свет. отдача, лм/Вт | Рабочее напряжение питания DC, В | Рабочее напряжение питания AC, В | | |
|------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| Артикул | Атауы | Орындау | қуаты, В | Қорғау дәрежесі (IP) | Қорғанғыс классы | Қуат коэффициенті, кем емес | КЦТ (салада)**, К | Жарықтық ағын, лм | Жарық берілімі/Вт | DC, В қуат көзінің жұмыстық кернеуі | AC, В қуат көзінің жұмыстық кернеуі | | |
| 1170004130 | SAFARI DL LED G2 20W | 940 WH | 19 | IP54/IP20 | II | > 0,90 | 4000 | 1900 | 100 | - | 198-264 | | |
| 1170004630 | SAFARI DL LED G2 20W | 940 WH DALI | | | | | | | | - | | | |
| 1170004640 | SAFARI DL LED G2 20W | 940 WH DALI EM | | | 230-280 | | | | | | | | |
| 1170004590 | SAFARI DL LED G2 20W | 940 WH EM | | | 220-280 | | | | | | | | |
| 1170004840 | SAFARI DL LED G2 26W | 930 WH | 28 | | II | > 0,95 | 4000 | 2500 | 89 | - | | | |
| 1170004420 | SAFARI DL LED G2 26W | 930 WH DALI | | | | | | | | 230-280 | | | |
| 1170005070 | SAFARI DL LED G2 26W | 930 WH EM | | | I | | | 2800 | 100 | - | | | |
| 1170005350 | SAFARI DL LED G2 26W | 935 WH | | | 3500 | | | 2500 | 89 | 220-280 | | | |
| 1170004050 | SAFARI DL LED G2 26W | 940 BK | | | II | | | 4000 | 2800 | 100 | | 220-280 | 176-280 |
| 1170004060 | SAFARI DL LED G2 26W | 940 BK DALI | | | | | | | | | | | - |
| 1170004170 | SAFARI DL LED G2 26W | 940 WH | | - | | | | | | | | | |
| 1170004140 | SAFARI DL LED G2 26W | 940 WH BB | | 220-280 | | | | | | | | | |
| 1170004650 | SAFARI DL LED G2 26W | 940 WH DALI | 30 | I | 93 | 220-280 | 176-280 | | | | | | |
| 1170004160 | SAFARI DL LED G2 26W | 940 WH EM BB | | | | | - | | | | | | |
| 1170004190 | SAFARI DL LED G2 26W | 940 WH EM | - | | | | | | | | | | |
| 1170004570 | SAFARI DL LED G2 40W | 930 WH | 41 | II | > 0,90 | 3000 | 4000 | 98 | - | | | | |
| 1170005060 | SAFARI DL LED G2 40W | 930 WH EM | | | | | | | I | - | | | |
| 1170005330 | SAFARI DL LED G2 40W | 935 WH | | | | | | | 3500 | - | | | |
| 1170004150 | SAFARI DL LED G2 40W | 940 WH | | | | | | | 4000 | 4400 | 107 | - | |

| Ном.напряжение DC, В | Ном.напряжение AC,В | Частота тока, Гц | Угол рассеивания,° | Пусковой ток, А | Вр.импульса пуск.тока, мкс | Световой поток в аварийном режиме | Класс энергоэффективности | Масса, кг | Длина(А), мм | Высота(С), мм | Установочный размер (D), мм | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| Номиналды кернеуі DC, В | Номиналды кернеуі AC, В | Тоқтың жиілігі, Гц | Шашырау бұрышы, ° | Іске қосуды, А | Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс | Апаттық режимж егі жарық ағыны | Энергия тиімділігі класы | Салмағы, кг | Ұзындығы (А), мм | Биіктігі (С), мм | Орнату өлшемі (D),мм | | | | | | | |
| - | 230 | 50-60 | D120 | 43 | 2,28 | - | A+ | 1,2 | 140 | 45 | 120 | | | | | | | |
| 230 | | | | 20 | 440 | 475 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | 400 | - | | 1,3 | | | | 155 | | | | | | |
| - | | | | 60 | 440 | 14% | | 2 | 120 | | | | | | | | | |
| 230 | | | | 230 | 50-60 | D120 | | 20 | 400 | - | A+ | 1,3 | 188 | 46 | 155 | | | |
| | | | | | | | | 7 | 50 | - | | | | | | | | |
| - | | | | 230 | 50-60 | D120 | | 60 | 400 | - | A+ | 1,3 | 188 | 46 | 155 | | | |
| 230 | | | | | | | | 20 | 400 | 14% | | | | | | 2,1 | | |
| | | | | | | | | 7 | 50 | - | | | | | | 1,5 | 227 | 47 |
| - | | | | | | | | 60 | 400 | 14% | | | | | | 2,3 | | |
| - | 230 | 50-60 | D120 | 60 | 400 | - | A+ | 1,5 | 227 | 47 | 200 | | | | | | | |
| - | | | | | | 14% | | | | | | 2,3 | | | | | | |
| - | 230 | 50-60 | D120 | 60 | 400 | - | A+ | 1,5 | 227 | 47 | 200 | | | | | | | |
| - | | | | | | 14% | | | | | | 2,3 | | | | | | |

| Артикул | Наименование | Исполнение | Мощность, Вт | Степень защиты (IP) | Класс защиты | Коэф. мощности, не менее | КЦТ (в сфере)*, К | Световой поток, лм | Свет. отдача, лм/Вт | Рабочее напряжение питания DC, В | Рабочее напряжение питания AC, В |
|------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул | Атауы | Орындау | қуаты, В | Қорғау дәрежесі (IP) | Қорғаныс классы | Қуат коэффициенті, кем емес | КЦТ (салада)**, К | Жарықтық ағын, лм | Жарық беру лм/Вт | DC, В қуат көзінің жұмыстық кернеуі | AC, В қуат көзінің жұмыстық кернеуі |
| 1170005040 | SAFARI DL LED G2 40W | 940 WH (low lumen 1900 lm) | 19 | IP54/IP20 | II | > 0,90 | 4000 | 2000 | 105 | 220-280 | 198-264 |
| 1170004660 | SAFARI DL LED G2 40W | 940 WH DALI | 39 | | I | | | 4400 | 113 | 230-280 | |
| 1170004370 | SAFARI DL LED G2 40W | 940 WH EM | 44 | | | | | 100 | - | | |

RU Примечания:

- ** КЦТ (в сфере) - коррелированная цветовая температура излучения светильника, измеренная в интегрирующей сфере.
- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет $\pm 10\%$.
- Допустимое отклонение значений КЦТ от номинального значения составляет $\pm 300\text{K}$.
- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- Для светильников с блоком резервного питания: Батарея поддерживает работу светильника не менее 1 ч. при аварийном отключении питающего напряжения.
- Световой поток в аварийном режиме составляет «см. таблицу».
- Световой поток в аварийном режиме, указанный в %, является процентным содержанием от номинального потока.
- Коэффициент пульсации светового потока $< 5\%$.
- Климатическое исполнение УХЛ4* соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение окружающего воздуха $+5^\circ\text{C}$.
- Степень IP соответствует ГОСТ IEC 60598-1-2017.
- Тип рассеивателя: Матовый рассеиватель.
- Подробнее об указанных в таблице размерах светильника смотрите в разделе "Габаритные и установочные размеры светильника".
- Все параметры светильников указаны при номинальном напряжении питания и нормальных условиях эксплуатации.

Kaz Ескертулер:

- КТТ (сферада)-шырақтың сәулеленуіндегі корреляцияланған түстік температурасы, интегралданған сферада өлшенген.
- Шаманың ауытқу шегі: қуат, жарық ағыны, мөлшері номиналды маңыздың $\pm 10\%$ құрайды.
- КЦТ маңызының ауытқу шегі номиналды маңыздың $\pm 300\text{K}$ құрайды.
- Қуаттандыру желісі коммуникациялық және найзағай кедергілерінен қорғанылуы тиіс.
- Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек.

| Ном.напряжение DC, В | Ном.напряжение AC,В | Частота тока, Гц | Угол рассеивания,° | Пусковой ток, А | Вр.импульса пуск.тока, мкс | Световой поток в аварийном режиме | Класс энергоэффективности | Масса, кг | Длина(A), мм | Высота(C), мм | Установочный размер (D), мм |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Номиналды кернеуі DC, В | Номиналды кернеуі AC, В | Тоқтың жиілігі, Гц | Шашырау бұрышы, ° | Іске қосутғы, А | Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс | Апаттық режимж егі жарық ағыны | Энергия тиімділігі класы | Салмағы, кг | Ұзындығы (А), мм | Биіктігі (С), мм | Орнату өлшемі (D),мм |
| 230 | 230 | 50-60 | D120 | 15 | 400 | - | A+ | 1,5 | 227 | 47 | 200 |
| | | | | 22 | 300 | | | | | | |
| - | | | | 60 | 400 | 14% | | 2,3 | | | |

- Резервтік қоректендіру блогы бар шамшырақтар үшін: қоректендіруші кернеудің апаттық ажырату кезінде батарея шамшырақтың жұмысын 1 сағат кемінде қамтамасыз етеді.
- Апаттық режимде жарық ағыны құрайды "кестені қараңыз".
- % көрсетілген апаттық режимдегі жарық ағыны номинал ағынның пайыздық мөлшері болып табылады.
- Жарық ағынының пульстену коэффициенті <5%.
- Ауа райының мәні УХЛ4* 15150-69 МЕМСТ-іне , қоршаған ауаның төмен жұмыс мәні +5°С.
- Қорғау дәрежесі IP, МЕМСТ IEC 60598-1-2017 сәйкес келеді.
- Қорғаныш шыны түрі:Күңгірт шашыратқыш.
- Кестеде көрсетілген шамдалдың өлшемдері туралы толығырақ мәліметті "Шамдалдың габариттік және орнату өлшемдері" бөлімінен қараңыз.
- Шырақтардың барлық параметрлері қуат көзінің номиналды кернеуінде және пайдаланудың қалыпты жағдайларында көрсетілген.

Комплект поставки

- Светильник, шт - 1
- Паспорт, шт - 1
- Упаковка, шт - 1

Назначение и общие сведения

- Светильник встраиваемый, на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для общего освещения административно-общественных помещений.
- Источник света, содержащийся в светильнике, может быть заменен только производителем или его сервисным агентом.
- Светильник соответствует требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС.
- Для светильников, управляемых по DALI протоколу, регулирование светового потока осуществляется в диапазоне от 1 до 100%.

Указания по технике безопасности

- Не производить никаких работ со светильником при поданном на него напряжении.

- Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления (для светильников с I классом защиты).


- Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.

- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.

Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

- Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.


- Запрещается накрывать светильник теплоизолирующим материалом.




Правила эксплуатации и установка

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании. Очистку рассеивателя светильника производить по мере его загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Внимание! Повреждение и загрязнение оптических элементов (линз, рассеивателей и светодиодов) приводит к уменьшению эффективности и преждевременному выходу светильника из строя.

1. Распаковать светильник.




2. Подготовить в подвесном потолке отверстие для установки светильника.

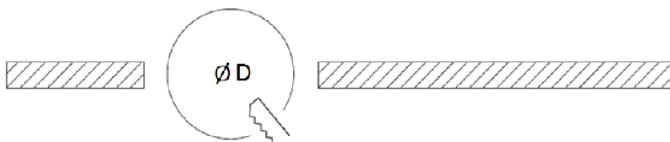

3. Подключить сетевые провода к клеммной колодке светодиодного драйвера в соответствии с указанной полярностью.

4. Светодиодный драйвер (на рис. А) уложить на поверхность потолка рядом со светильником. Сжав пружины, установить светильник в потолочной нише.

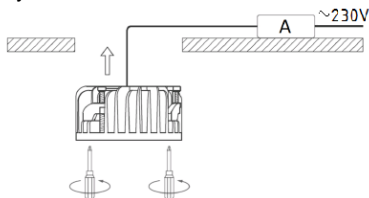

5. Для светильников, укомплектованных блоком резервного питания:

5.1. Подключить аккумулятор к блоку резервного питания светильника.

5.2. Подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью L1, N1.

5.3. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

5.4. Перед вводом светильника с установленным в него блоком аварийного питания в эксплуатацию, необходимо провести 3-4 цикла заряда-разряда батареи для достижения номинальной емкости аккумулятора. Длительность зарядки 24 часа при нормируемой окружающей температуре и напряжении питания от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.

5.5. Проверочные испытания: при помощи подключения и нажатия кнопки TEST или TELEMANDO. При нажатии кнопки ON (ВКЛЮЧИТЬ) в TELEMANDO устройство переходит в аварийный режим даже при наличии электропитания. Для возврата в рабочий режим необходимо отпустить кнопку ON (задержка составляет примерно 2 секунды).

5.6. Режим ожидания/повторный запуск: в аварийном режиме при нажатии и удержании в течение 3 секунд кнопки TEST или при нажатии и удержании кнопки ON в TELEMANDO устройство переходит в режим ожидания, светодиодный LED модуль отключается, и заряд аккумулятора не расходуется. При повторном нажатии и удержании в течение 3 секунд кнопки ON в TELEMANDO устройство переходит в аварийный режим и включает светодиодный источник света. Внимание! При длительном отключении блока от сети (более 7 дней), необходимо отключать аккумулятор вручную или используя управляющий блок TELEMANDO для предотвращения разряда аккумулятора.

6. При использовании диммируемого драйвера по системе 1-10 V, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке. При использовании диммируемого драйвера по системе DALI, полярность управляющих проводов безразлична.

7. Для светильников, укомплектованных беспроводным модулем управления ME6:

7.1. Для организации беспроводного управления светильниками необходимо использовать роутер ME6-R подключенный к сети Internet.

7.2. Светильники, оснащенные модулем беспроводного управления ME6, получают команды управления от удаленного сервера через роутер ME6-R по беспроводному интерфейсу IEEE 802.15.4 (далее — беспроводная сеть), а также реализует пересылку сетевых пакетов, адресованных другим устройствам, обеспечивая возможность объединения множества светильников и роутеров ME6-R в сеть с ячеистой топологией (mesh-сеть).

7.3. Настройка работы светильников с определением групп, сценариев и прочих настроек выполняется на облачном сервере <https://cl.me6cloud.com/>, либо на локальном сервере на котором установлено соответствующее программное обеспечение.

8. ВНИМАНИЕ!

Для светильников с аварийным блоком не допускается укладывать выносной бокс на сторону, на которой расположена кнопка "тест".


9. Рекомендации по установке светильников в подвесные потолки типа «Armstrong»

9.1. При установке светильника массой менее 0,25 кг рекомендуется использовать металлическую обойму толщиной не менее 0,5 мм (конфигурацию обоймы см. в рекомендациях производителя подвесного потолка типа «Armstrong»).

9.2. При установке светильников массой 0,25-3,0 кг рекомендуется использовать фанерную обойму для распределения нагрузки на оборотной стороне потолочной панели (конфигурацию обоймы см. в рекомендациях производителя подвесного потолка типа «Armstrong», обойма не должна прогибаться после установки светильника).

9.3. При установке светильников массой более 3 кг настоятельно рекомендуется подвешивать их с помощью дополнительных подвесов.

9.4. Воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм.



**Установку и подключение светильника должен выполнять специалист
—электромонтажник, соответствующей квалификации.**

Габаритные и установочные размеры светильника

1.



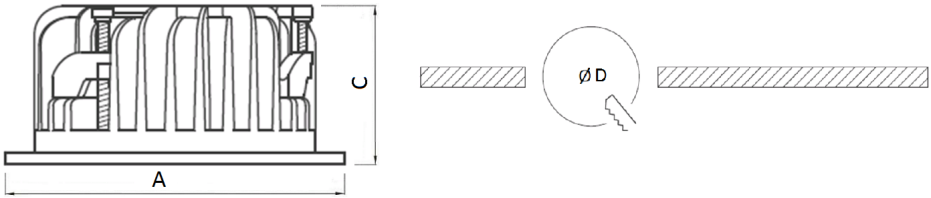


Схема подключения


1. Схема подключения светильника к питающей сети.




2. Схема подключения светильника к питающей сети с регулируемым драйвером по системе 1-10 V или системе DALI .

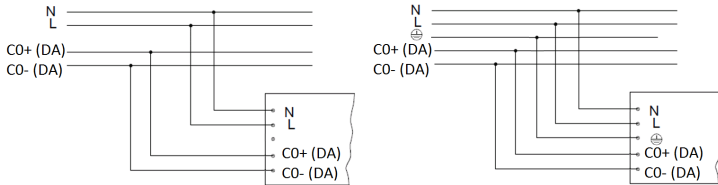


3. Схема подключения светильника к питающей сети с блоком резервного питания (на рис. а - светильник, б - блок резервного питания).

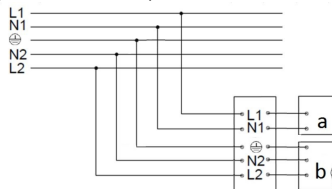

4. Схема подключения светильника к питающей сети с регулируемым драйвером и модулем ME6-NF.

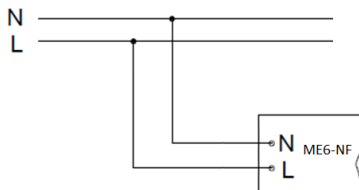

5. Схема подключения светильника к питающей сети с регулируемым драйвером и блоком резервного питания: (на рис. А - выносной блок).

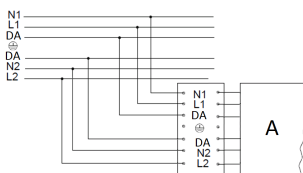

Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительными-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.
- Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.
- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.
- Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ 34819-2021.
- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов.
10 лет – для остальных светильников.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.
- Хранение.
Светильники должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любом макроклиматическом районе при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%.
NiCd, NiMH аккумуляторы: Температурный диапазон +5 до +40°С
При длительном хранении более полугода рекомендуется производить заряд аккумуляторов – 5 циклов заряда разряда.
Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе “Ж” ГОСТ 23216.
Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

- Перед вводом светильника в эксплуатацию, с установленным в него блоком аварийного питания, желательно провести 3-4 цикла заряда-разряда батареи для достижения номинальной емкости аккумулятора.
Длительность зарядки 24 часа при нормируемой окружающей температуре и номинальном напряжении питания.
При последующей эксплуатации, для обеспечения более длительного срока работы аккумуляторной батареи, рекомендовано с периодичностью один раз в полгода проводить тренировку, заряд - разряд аккумуляторной батареи.

Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 и признан годным к эксплуатации. Светильник сертифицирован.

Информация о дате выпуска, контролере и упаковщике указана на титульном листе.

Завод-изготовитель: ООО "МГК "Световые Технологии"

Адрес завода-изготовителя: 390010, Россия, г. Рязань, ул. Магистральная д.10 а.

Дата продажи _____

Штамп магазина

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.LTcompany.com

Телефон бесплатной горячей линии

8 800 333-23-77

Жеткізілім жиынтығы

- Шамдал, дана - 1
- Төлқұжат, дана - 1
- Орам, дана - 1

Міндетті және жалпы мәліметтер

- кірістірілетін шамшырақ, жартылай өткізгішті жарық көздерінде (жарық диодтарында) әкімшілік-қоғамдық үй-жайларды жалпы жарықтандыру үшін арналған.
- Шамшырақтың қуаттандыру көзін өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті арқылы ауыстырыға болады.
- Шам КО ТР ,ЕЭО ТР талаптарына сәйкес келеді.
- DALI хаттамасымен басқарылатын шырақтар үшін жарық ағынының реттелімі 1 мен 100 % диапазонында орындалады.

Міндеті және жалпы мәліметтер

- Тоқ жүйесінде кернеу берген кезде шамшашырақпен ешқандай жұмыс жүргізуге болмайды.

Қорғаныс жерге қосу қамтамасыз етілмеген шамшырақты эксплуатациялауға тыйым салынады.(I кластағы қорғаныс шамшырақтар үшін).


- Шамшырақтың жұмыс орны жарық көзіне 0,5 м кем қашықтықтан қарау мүмкіндігін шектейтіндей орналасуы керек.

- Шашыратқышы бүлінген шамшырақты эксплуатациялауға тыйым салынады.

Шамдалды түрлендіру, жөндеу немесе өздігінен бөлшектеу тыйым салынады.Жарамсыздығы байқала бастаған кезде шамдалды жеткізу желісінен өшіру керек және зауыт-өндірушіге немесе арнайы жөндеу мен қызмет көрсету орталықтарына көрсету керек.

- Жартылай өткізгіш Жарық көздеріндегі (жарықдиодты) шамдар аз қауіпті қатты тұрмыстық қалдықтарға жатады және Р 55102-2012 ГОСТ сәйкес кәдеге жаратылады.

- Шамшырақты жылуоқшаулағыш матамен жабуға тыйым салынады.




Пайдалану және орнату қондыру ережелері


Шамшырақтың пайдалану "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне " сәйкес келуі керек.

Орнату, шамды тазалау және компоненті ауыстыру тек тоқтан ажыратылған кезде жүргізілуі керек. Шамшырақтың шашыратқышын ластанған сайын сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ матамен тазалау қажет. Назар аударыңыз! Оптикалық элементтердің (линзалардың, шашыратқыштар мен жарық диодтардың) зақымдалуы мен ластануы шырағданның тиімділігінің азаюына және оның мерзімінен бұрын істен шығуына әкеп соқтырады.

1. Шырақты орамадан шығарыңыз.




2. Шамдалды қондыру үшін аспалы төбеде тесіктерді дайындаңыз.

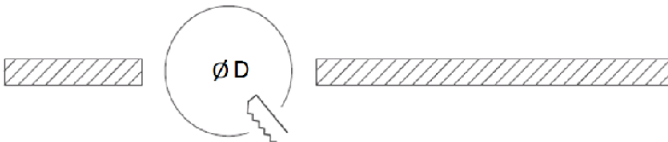

3. Көрсетілген кереғарлыққа (полярылыққа) сәйкес желі сымдарын клемма қалыбына қосу керек.

4. Жарықдиодты драйверді (А суретте) төбе бетіне шырақтың қасына жатқызыңыз. Серіппені қыса отырып шырақты төбе текшесіне орнатыңыз.

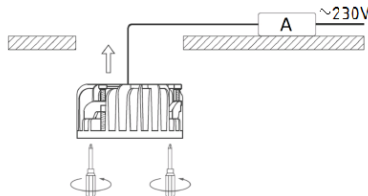

5. Шамшырақ резервтік қоректендіру блогымен жинақталған:

5.1. Аккумуляторды шамдалдың қосымша қорек көзіне қосыңыз.

5.2. Желілік сымдарды клеммалық қалыпқа көрсетілген L1, N1.

5.3. Қорек көзінің сымдарын клеммалық қалыпқа көрсетілген полярылыққа сай L2, N2 клеммаларына қосыңыз.

5.4. Апаттық блогы бар шамшырақты пайдалануға енгізер алдында 3-4 батарея зарядтау-разрядтау цикл қажет, аккумулятордың номиналды сыйымдылығына қол жеткізу үшін. Зарядтау ұзақтығы 24 сағат, егерде нормалатын ауа температурасы және қоректендіру қуаты нормаланған мағынасынан 0,9-дан 1,06 болса.

5.5. Тексеру сынақтары: қосу арқылы және TEST немесе TELEMANDO батырмасын басу арқылы. TELEMANDO құрылысында ON (қосу) батырмасын басқан кезде, құрылыс апаттық режиміне аусады, электр қуаты болса да. Жұмыс режиміне қайта оралу үшін ON батырмасын жиберініз. (Тұрып қалуы 2 секунд құрайды).

5.6. Күту режимі/ қайта қосуы : апаттық режимінде 3 секунд уақыт ағымында TEST батырмасын ұстап тұрғанда, немесе TELEMANDO құрылысында ON (қосу) батырмасын басқан кезде, құрылыс күту режиміне ауысады, жарық диодты LED модулі сөнеді бірақ аккумулятор заряды жұмсалынбайды. TELEMANDO құрылысында ON (қосу) батырмасын 3 секунд уақыт ағымында қайта басқан кезде, құрылыс апаттық режиміне ауысады және жарық диодты жарық көзін қосады. Назар аударыңыз! Блогты желіден ұзақ уақытқа ажырату кезінде (7 күннен артық), аккумуляторды қолмен немесе басқарушы TELEMANDO блогын пайдала отырып, аккумулятор разрядын болдырмау үшін сөндірініз.

6. Реттелінетін драйверді қолданғанда, басқарушы сымдар қатаң түрде маркировкада көрсетілген полярлық бойынша қосылады (DALI драйвері үшін полярлық маңызды емес).

7. ME6 жинақталған сымсыз басқарылатын модульді шырақтар үшін:

7.1. Шырақтармен сымсыз басқару ұйымдары үшін Internet желісіне қосылған ME6-R роутерін қолдану керек.

7.2. Сымсыз басқарылатын ME6 модулімен қамтамасыз етілген шамшырақтар, басқару бұйрықтарын, сымсыз интерфейс бойымен IEEE 802.15.4 (әрі қарай- сымсыз тор), ME6-R роутер арқылы қашықтағы серверден қабылдайды және де басқа құрылғыларға арналған, желілік пакеттерінің жіберілуін жүзеге асырады. Бұл көптеген шамшырақтар мен ME6-R роутерлерін, ұялы топологиясы бар торында біріктіру мүмкіндігін береді.

7.3. Шамшырақтың группасын, сценариясын немесе тағы да басқа заттарды күйге келтіру жұмыстарын бұлттық серверінде <https://cl.me6cloud.com/> немесе сәйкес бағдарламалық жасақтама орнатылған жергілікті серверінде жасай аласыз.

8. НАЗАР аударыңыз!

Апаттық блогы бар шырақтар үшін шығару боксын "тест"батырмасы орналасқан жаққа салуға жол берілмейді.


9. «Armstrong» типті аспалы төбелерге шырақтарды орнату бойынша ұсыныстар.

9.1. Салмағы 0,25 кг-нан аз шырақты орнатқан кезде қалыңдығы 0,5 мм-ден кем емес металл құрсаманы пайдалану ұсынылады (құрсаманың конфигурациясын "Armstrong"типті аспалы төбені өндірушінің ұсыныстарынан қараңыз).

9.2. Салмағы 0,25-3,0 кг шырақтарды орнатқан кезде, төбелік панельдің артқы жағындағы жүктемені тарату үшін фанера торын пайдалану ұсынылады (құрсаманың конфигурациясын "Armstrong"типті аспалы төбені өндірушінің ұсыныстарынан қараңыз, шырақты орнатқаннан кейін құрсама бүгілмеуі керек).

9.3. Салмағы 3 кг-нан асатын шырақтарды орнатқан кезде оларды қосымша ілгіш көмегімен іліп қою ұсынылады.


9.4. Шамдалдың жоғары нүктесіндегі әуе саңылауы 30 мм-ден кем болмауы тиіс.



Шамшырақты орнату және қосу жұмыстарын маман - біліктілігі сәйкес электрмонтаждаушы орындауы керек.


Шамшырақтың габариттік және орнату өлшемдері

1.

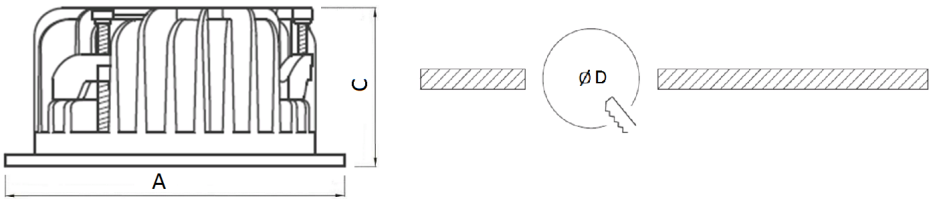


Қосу сызбасы


1. Шамдалдың қуаттандыру желісіне қосылу сызбасы.




2. Шамдалдың 1-10 V немесе DALI жүйесі бойынша реттейтін драйвері бар қуаттандыру желісіне қосылу сызбасы.

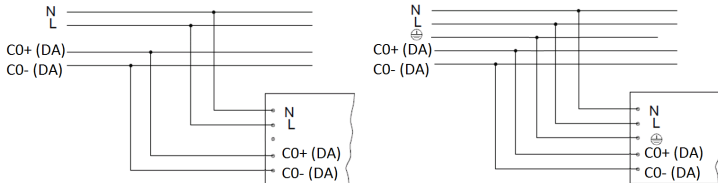


3. Шамдалдың резервтік қуаттандыру блогы бар қуаттандыру желісіне қосылу сызбасы (суретте а - шамдал, b - резервтік қуаттандыру блогы).

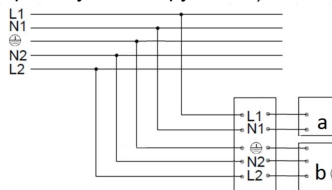

4. ME6-NF модулі бар және реттелетін драйвері бар қоректендіруші желіге шамшырақты қосу схемасы.

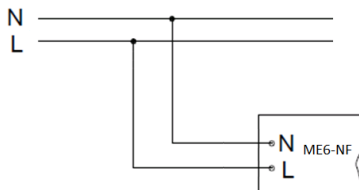

5. Шамшырақтың реттеліп көрсетілетін драйвері және резервтік қоректендіру блогы бар қоректе ндіруші желісіне қосу схемасы: (сур. А - жылжымалы блок).

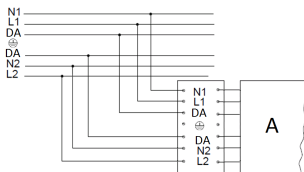

Кепілдік міндеттемелері

- Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдаланылған және орнату ережелері сақталған жағдайда сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан шамшырақты ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.
- Шамшырақ қызмет көрсету құрылғысы боп табылады. Шамшырақты қондырғанда оның еркін қызмет көрсету немесе жөндеу кезіндегі кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету қажет. Өндіруші-зауыт шамшырақтың техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын өткізу үшін шамшыраққа еркін қол жеткізу болмаған кезде құрылыс жұмыстары немесе арнайы жабдықтарды жалдауға байланысты шығындарды өтемейді және оған жауапты емес.
- Кепілдік мерзімі - шамшырақ жеткізілген күннен бастап 36 ай.
- Кепілдік міндеттері эксплуатация барысында боялған беттің және пластик беттердің өзгеруіне орындалмайды.
- Резервтік қоректендіру блоктарының (аккумулятор батареясымен жинақта жеткізілетін), сонымен бірге жарықтандыруды басқару жүйесінің құраушыларының кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
- Жарық ағыны кепілдік мерзімінің барысында ұсынылатын номинал жарық ағынынан 70% төмен емес деңгейінде сақталады, кепілдік мерзімінің барысында өзгертілген түс температурасының мәні және өзгертілген түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің аумағы - МЕМСТ 34819-2021 келтірілген мәндерге сәйкес.
- Жинақтау, қондыру және қызмет көрсетуі өнімге берілген төлқұжатқа сәйкес келетін болса, кепілдік көрсетілген мерзімге дейін сақталынады.
- Қалыпты климаттық жағдайда монтаж және эксплуатация ережелерін орындаған кезде шамшырақтардың жарамдылық мерзімі келесідей болады:
8 жыл - корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимер материалдан жасалған,
10 жыл - басқа шамдалдар үшін.
- Өндірушіде осы бұйымның құрылымына тұтыну қасиеттерін жақсарту мақсатында өзгерістер енгізу құқығы болады. Сонымен қатар, өндіруді баспа барысындағы баспа қателері мен басқа да қателер үшін жауапты болмайды.
- Сақтау және тасымалдау.
Шамдал жылытылатын және желдетілетін, ауаны баптайтын қоймаларда сақталуы тиіс, кез-келген макроклиматты аймақтарда температурасы +5 тан +40°С дейін және қатысты ылғалдылығы 80% көп емес жағдайда бейімделінген.
NiCd, NiMh аккумуляторлары: Температуралық диапазондары +5 до +40°С
Жарты жылдан астам уақытта сақтау үшін аккумулятор қуаттандыруы -5 қуатсыздандыру циклімен істен шығуы ұсынылады. Шамдалдарды тасысалдау шарттары МЕМСТ 23216 «Ж» тобымен сәйкес болуы қажет.
Кез келген тасымалмен өндірушінің қаптамасымен тасымалдауға болады, тек механикалық ақаулардан сақтық және атмосфералық шөгуге ықпал етуінен шарты болған жағдайда.

- Апаттық қуат беру блогы орнатылған шамдалды пайдалануға жібермес бұрын батареясының 3-4 циклмен заряд-разрядтауын өткізу керек, аккумулятордың белгіленген сиымдылығына жету үшін.
Қоршаған орта температурасы нормаланған және қуат көзінің кернеуі номинальды болған кезде зарядканың ұзақтығы 24 сағат.
Кейінгі жұмыс кезінде батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін алты айда бір рет оқуды өткізу ұсынылады, батареяны зарядтау - зарядсыздандыру.

Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды. Шырақ сертифицикатталған.

Шығарылған күні, бақылаушы және ораушы туралы ақпарат басты бетте көрсетілген.

Өндіруші зауыт: "МГК"ЖШҚ Жарық Технологиялары"

Өндіруші зауыттың мекен-жайы: 390010, Ресей, Рязань қ., Магистральная көш., 10 а үй.

Сату күні _____

Дүкен мөртаңбасы

Толық ақпаратты сіз біздің веб-сайтымызда www.LTcompany.com көре аласыз.

Тегін желісінің телефоны

8 800 099-77-70

22.04.2025 3:17:18