



Сеть 380В 50Гц

Внешний ТТ

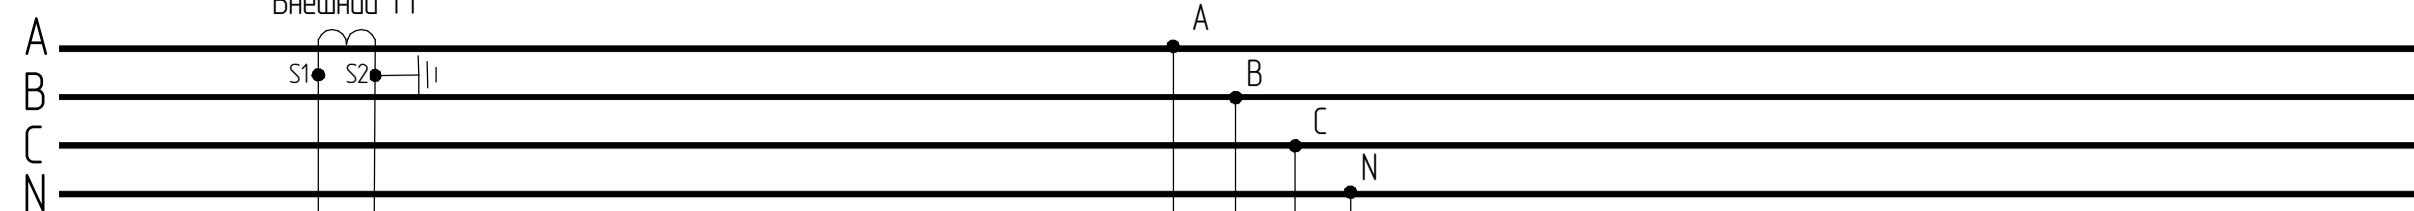


После подключения
внешнего ТТ снять закоротку




C1 C2

QF1



Регулятор

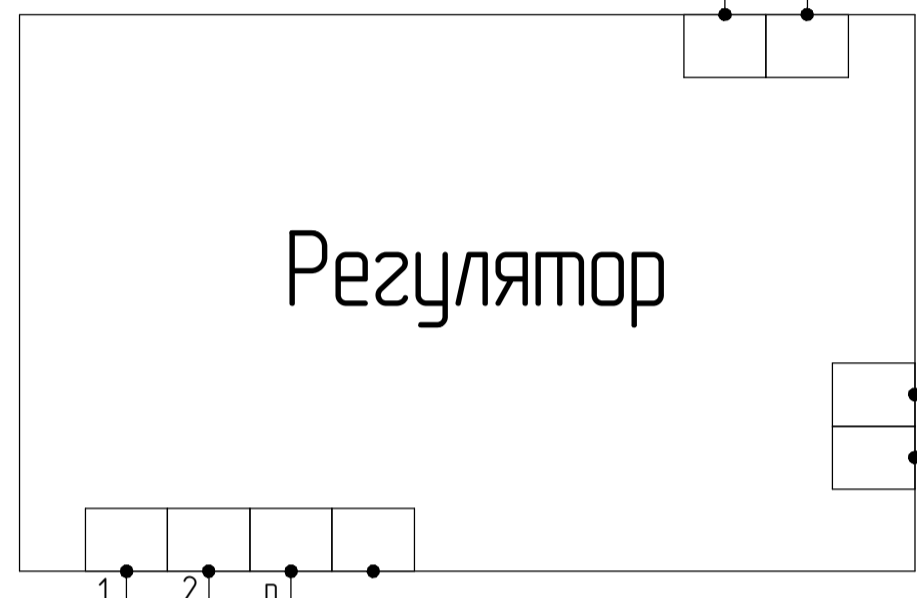


1A

FUL1

A

A

N

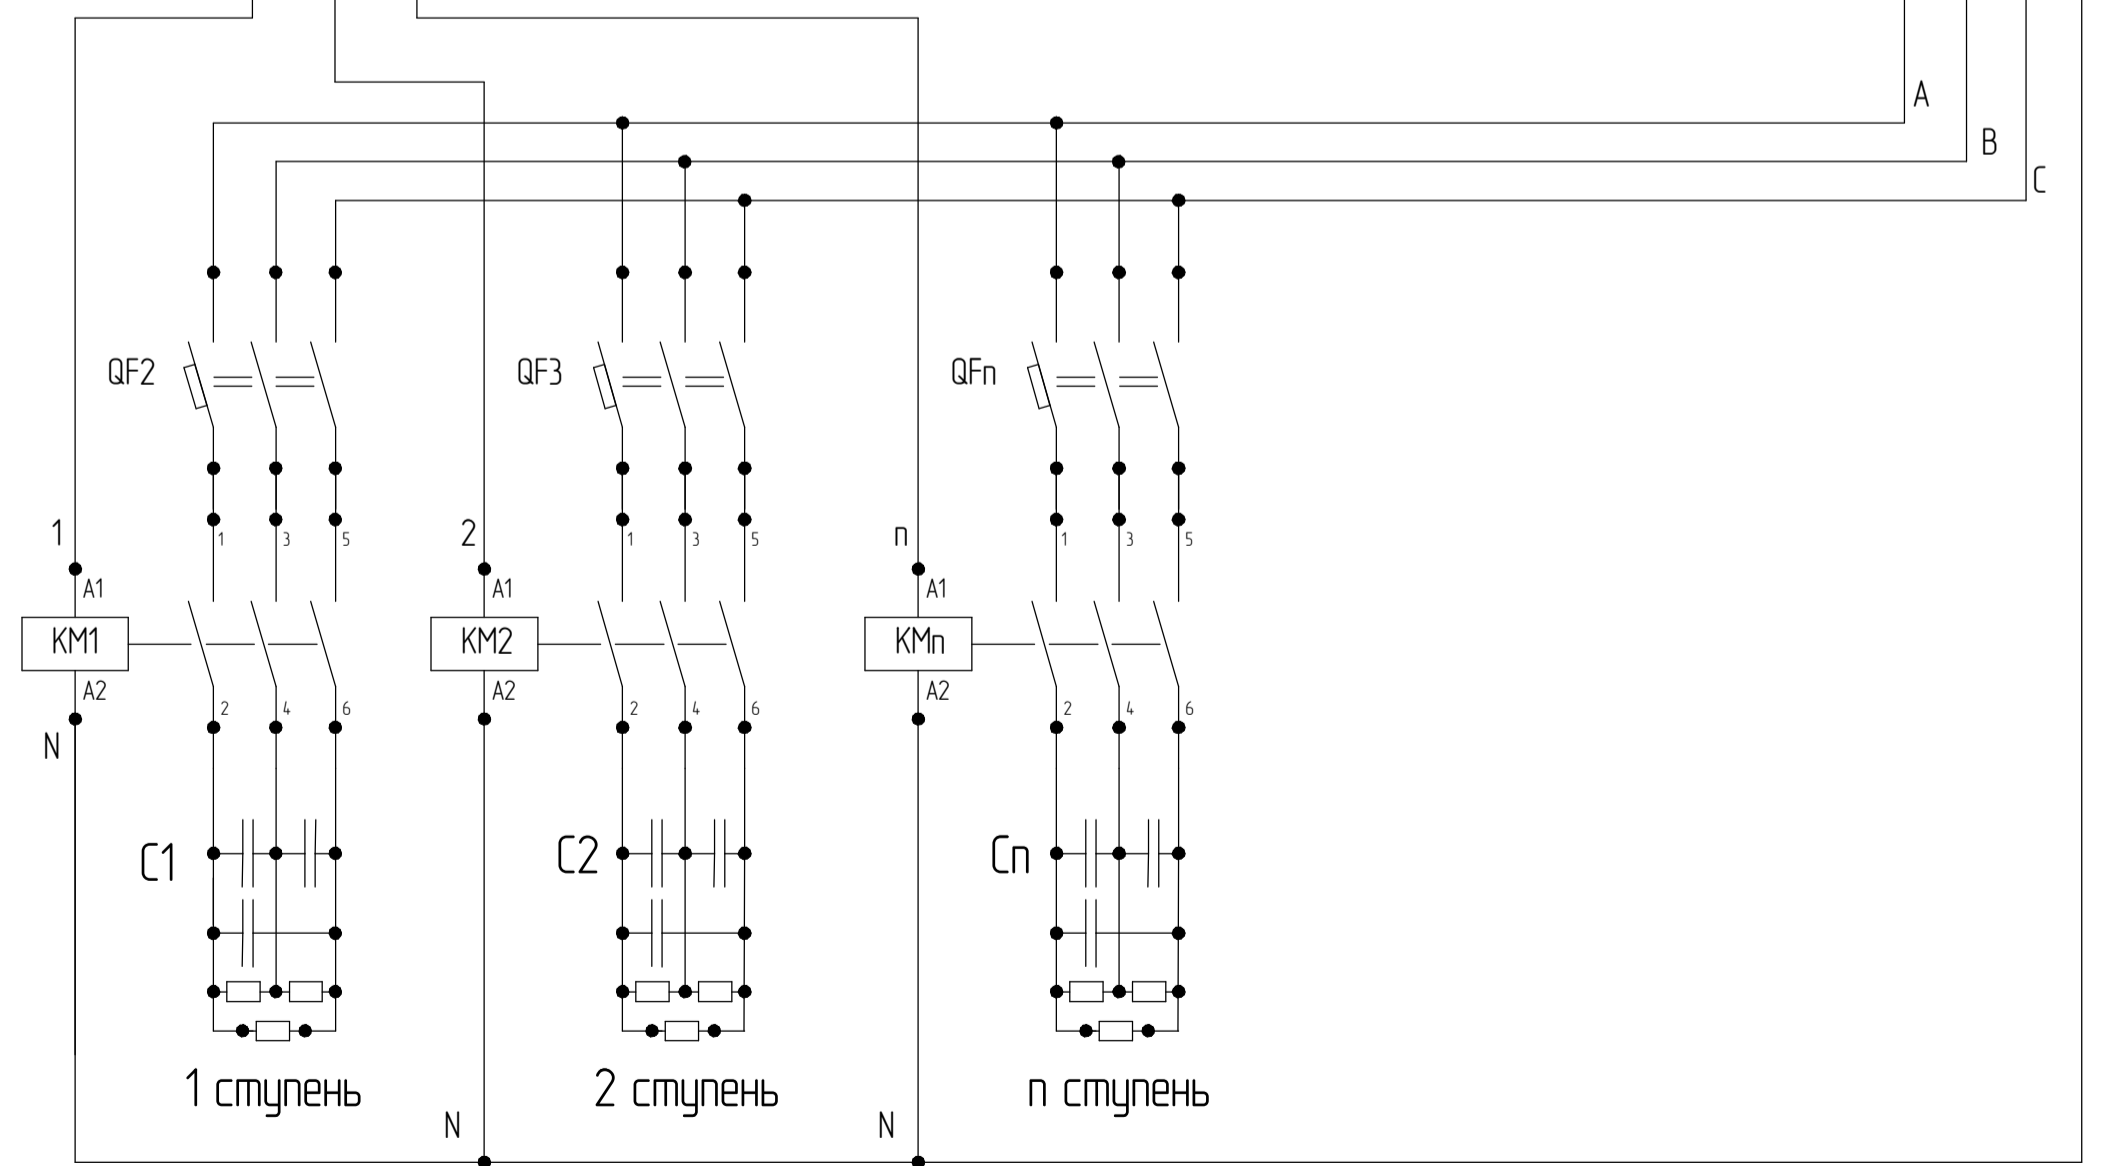

1 ступень

2 ступень

n ступень

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							