

Решётка защитная DPA-BAR-410-190, SPP-BAR-690-140, SPP-BAR-1310-150

для светильников

Руководство по эксплуатации

Решетка защитная для светильников DPA-BAR-410-190, SPP-BAR-690-140, SPP-BAR-1310-150 служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Решетка надежно крепится к светильнику специальным кронштейном, который поставляется в комплекте.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура эксплуатации	от -45°C до +45°C		
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	1310х200х95 мм	690х190х95 мм	410х240х75 мм
Масса, не более	0,8 кг	0,5 кг	0,3 кг

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Решетка защитная для светильника в сборе	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Закрепить кронштейн поз. 1 на установочную поверхность. Закрепить светильник поз. 2 на кронштейн. Закрепить решётку поз. 3 на кронштейн поз. 1 (рис. 1).

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40°С до -50°С при условии защиты от атмосферных осадков.
Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40°С до -50°С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.
Срок сохранности изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.
По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

« ____ » _____ 202 г.



Заполняет торговая организация	
Наименование торговой организации, контактный телефон	

Дата продажи _____	М.П. _____
Продавец (подпись) _____	

ЧСТУП "Витебское электротехническое предприятие
"СВЕТ" Республика Беларусь 210002 г. Витебск,
ул. Ломоносова 2А. Тел./факс 8-0212-36-66-32



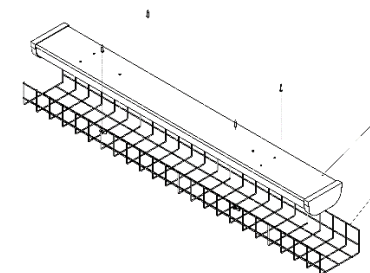


Рисунок 1. Схема монтажа защитной решётки


DPA-BAR-410-190

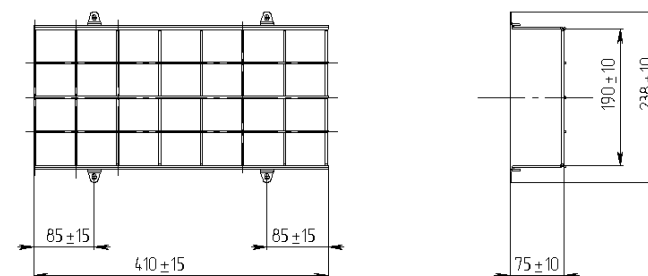

SPP-BAR-690-140

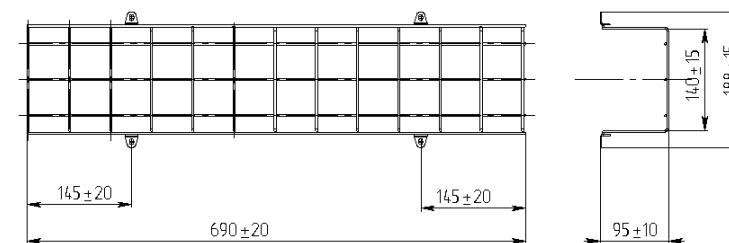

SPP-BAR-1310-150

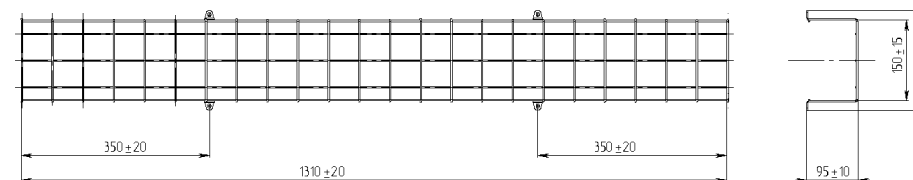

Қорғаныс торы DPA-BAR-410-190, SPP-BAR-690-140, SPP-BAR-1310-150 шамдар үшін

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

DPA-BAR-410-190, SPP-BAR-690-140, SPP-BAR-1310-150 шамдарына арналған қорғаныш торы шам диффузорларын механикалық зақымданудан және бөгде заттардың түсуінен сенімді қорғау үшін қызмет етеді. Спорт залдарында, қоймаларда, өндірістерде, автотұрақтарда орнатуға өте ыңғайлы. Тор қоршаған ортаның агрессивті көріністерінен қорғайтын арнайы коррозияға қарсы жабынмен жабылған. Тор арматураға арнайы кронштейнмен сенімді түрде бекітіледі, ол жиынтықта келеді.

1 Техникалық мәліметтер

Пайдалану жағдайындағы қоршаған орта температурасының диапазоны от -45°C до +45°C
Жалпы өлшемдері (lхhхb), мм артық емес
1320х230х96 мм
690х190х95 мм
410х240х75 мм

Салмағы, кг артық емес

1,4 кг

2 Жеткізу жиынтығы

Қорғаныс торы шамдар үшін
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

-1 дана
-1 дана

3 Жұмысқа дайындық

Поз.1 кронштейннің бекіту бетіне бекітініз. Шамның 2-позициясын кронштейнге бекітініз (Сурет 1).

4 Сақтау және тасымалдау ережелері

Шамдарды тасымалдау шамдарды жауын-шашыннан қорғаған жағдайда плюс 40°C-тан минус 50°C-қа дейінгі температурада әртүрлі көлік түрлерімен жүзеге асырылады. Шамдарды дайындаушының қаптамасында жабық үй-жайларда плюс 40°C-тан минус 50°C-қа дейінгі температурада және 75% салыстырмалы ылғалдылықта сақтаңыз.

5 Дайындаушының кепілдік міндеттемелері

Кепілдік мерзімі шамдарды пайдалануға берген күннен бастап 18 ай.

Қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл.

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін шамдарды жергілікті билік органдарының нұсқауларына сәйкес тастаңыз.

6 Қабылдау туралы куәлік

Кәсіпорынның бақылау қызметінің өкілі


«_____» _____ 202 ж.



Сауда ұйымы толтырады
Ұйымның атауы, байланыс телефоны


Сату күні _____ М.П.

Сатушы (қолы) _____

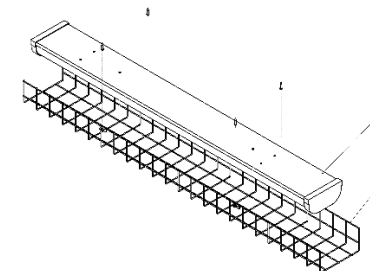


Сурет 1. Қорғаныс торын орнату схемасы


DPA-BAR-410-190

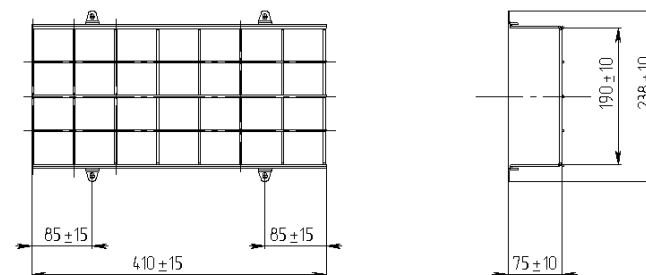

SPP-BAR-690-140

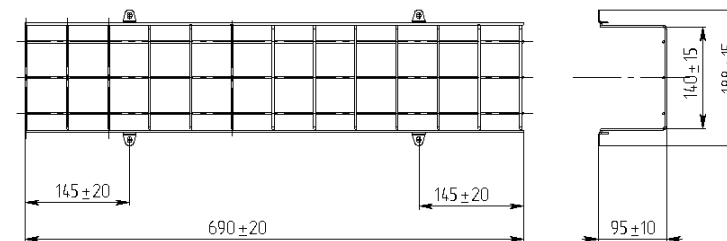

SPP-BAR-1310-150

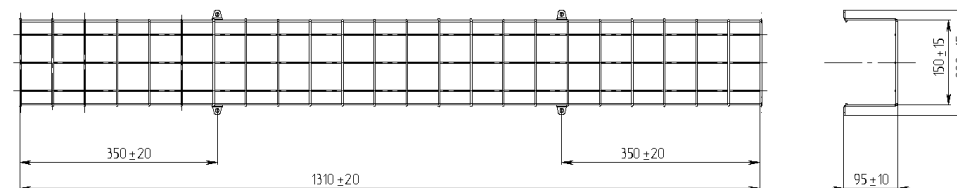

ЧПТУП «Витебск электротехникалық кәсіпорны «ЖАРЫК»
Беларусь Республикасы 210002 ж. Витебск қ., Ломоносов көшесі 2А.
Тел. / факс 8-0212-36-66-32