
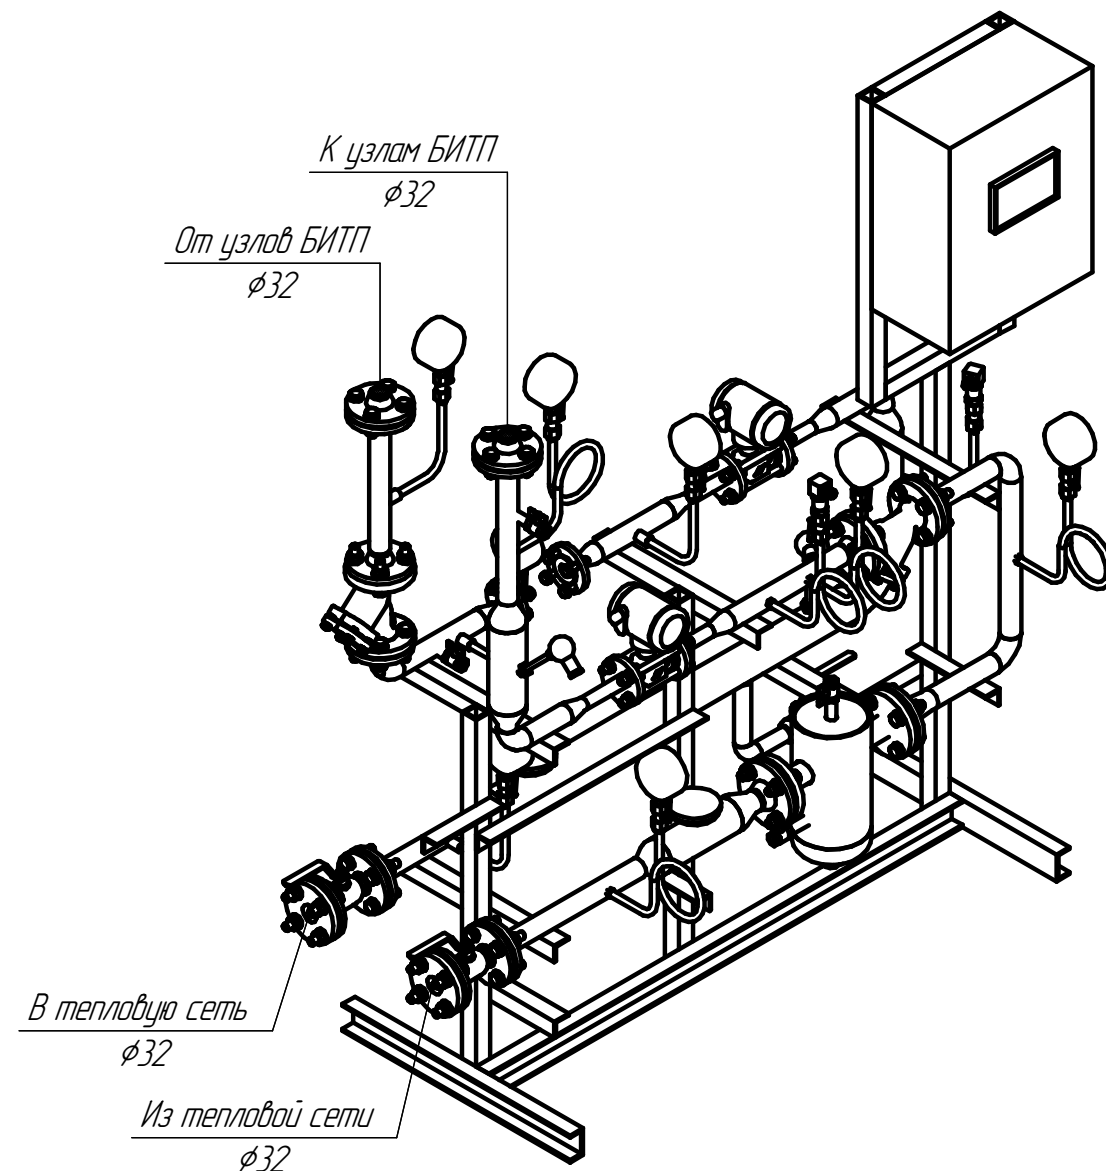


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

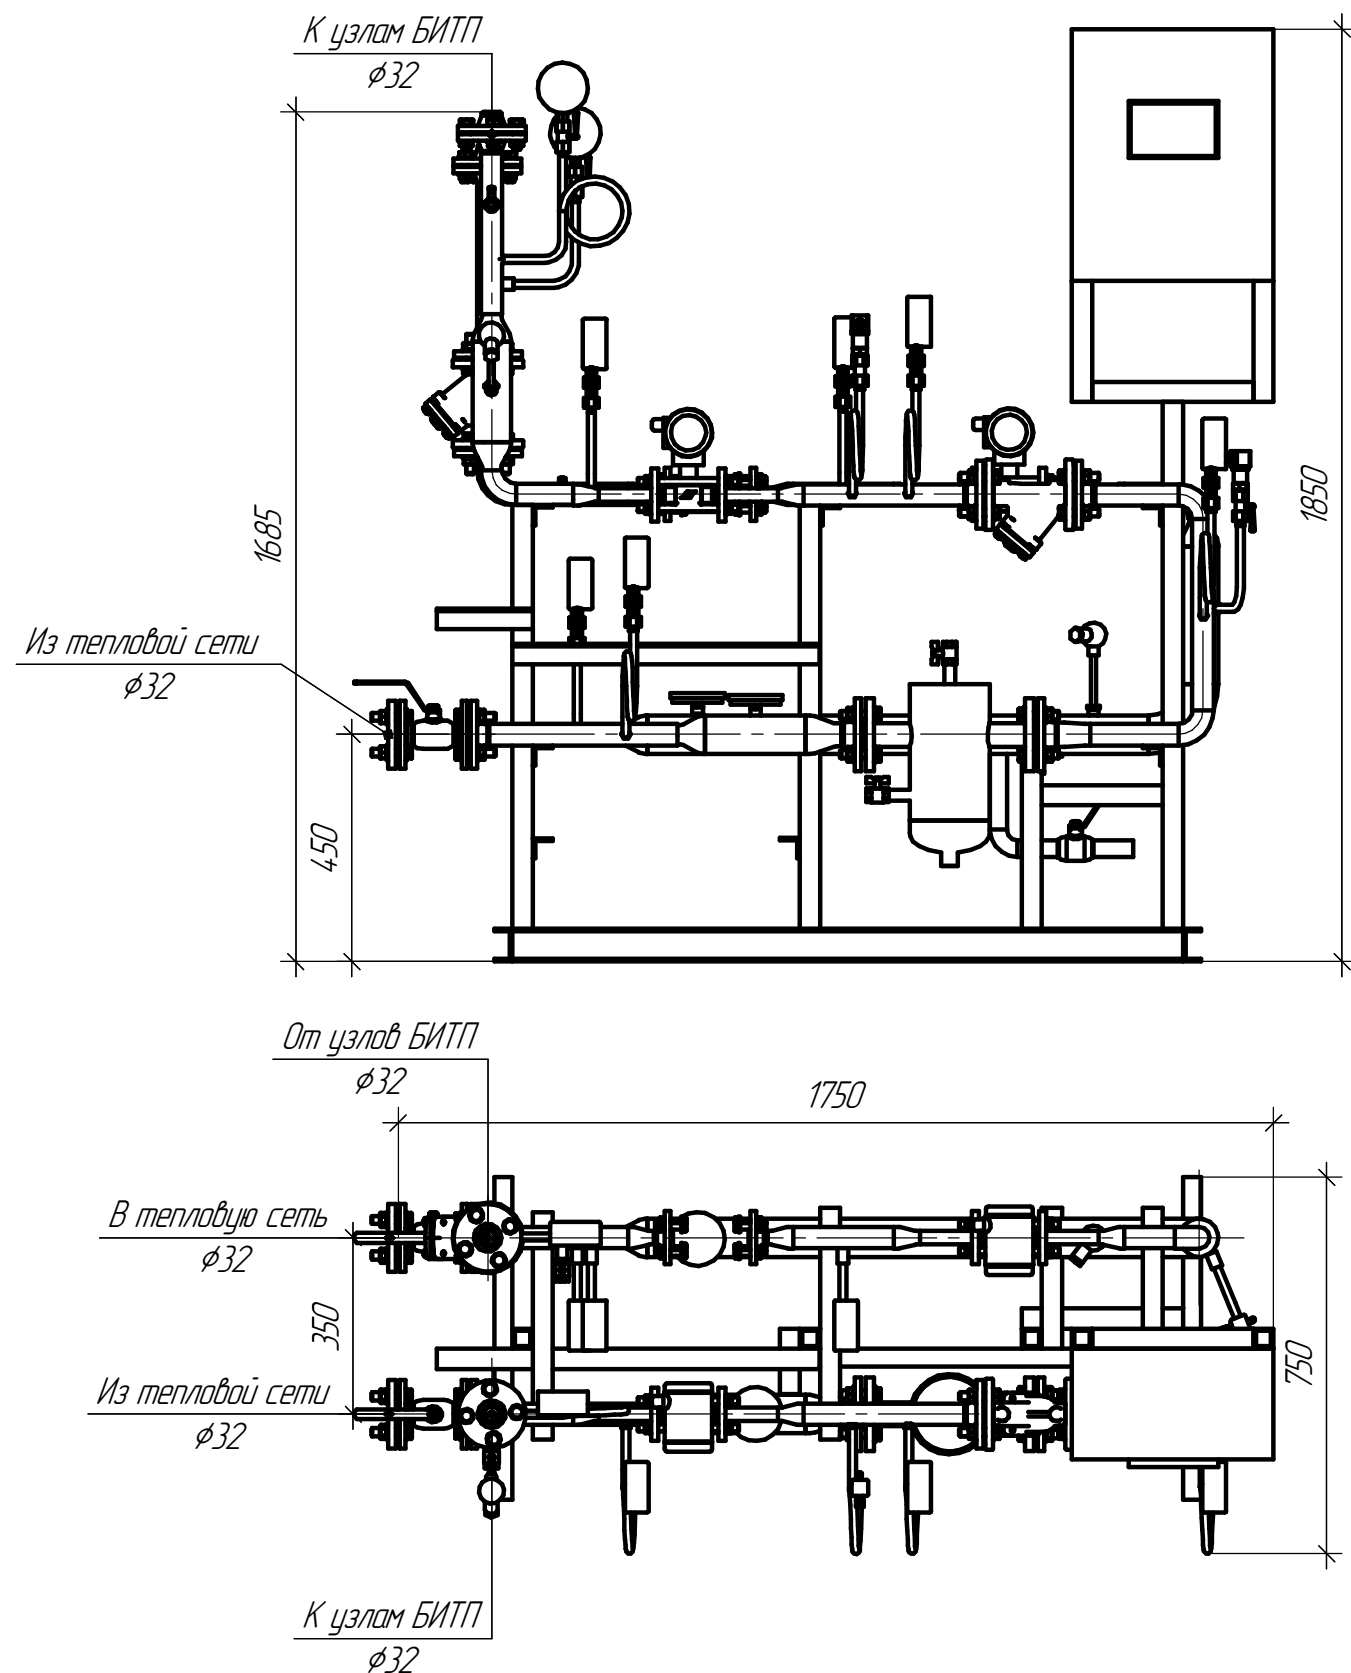

- Примечания:
1. Внешний вид оборудования может меняться в зависимости от выбранных модели и производителя.
2. Указанные размеры даны для справок. Перед заказом уточнить.

Кодовый номер	Диаметр тр-да теплоносителя; мм		Габаритные размеры; мм			Масса, кг
	T1	T2	Длина	Ширина	Высота	
УВ(32)УЧ(20)РПД(15)/УВ(32)УЧ(20)РПД(20)	32	32	1750	750	1850	200

						УВ (32)УЧ(20)РПД(15)/УВ(32)УЧ(20)РПД(20)			
						Узел ввода и учета			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	БИТП	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Давыдова		Кол.	0123		Э		1
Пров		Косогорова		Кос	0123				
Т. контр.		Шевляков		Шев	0123				
Н. контр.		Тюриков		МЮ	0123	Габаритный чертеж (М1:15)	ООО НПО "ЭТРА"		
Утв.		Косогорова		Кос	0123				