7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

7.1. Вентиляторы консервации не подвергаются.
7.2. Вентиляторы транспортируются в собранном виде в упаковке.
7.3. Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Срок гарантии устанавливается 24 месяцев со дня отгрузки вентиляторов заказчику.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

9.1. Рекламации принимаются предприятием-изготовителем в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме.

Поставщик: НОИЗЗЛЕСС, +7 (499) 322-32-10, zakaz@noizzless.ru

Поставщик:
НОИЗЗЛЕСС

НОИЗЗЛЕСС
ТИХИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

ПАСПОРТ

Вентиляторы круглые канальные

НЗС-100-ИЗО НЗС-125-ИЗО

НЗС-150-ИЗО НЗС-200-ИЗО



www.noizzless.ru

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом вентиляторов серии НЗС (далее по тексту «вентиляторы»). Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Вентилятор ☐ **НЗС-100-ИЗО,** ☐ **НЗС-125-ИЗО,** ☐ **НЗС-150-ИЗО,** ☐ **НЗС-200-ИЗО**

Поставщик: НОИЗЗЛЕСС

Дата выпуска (отгрузки) « » 20 г.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, имеющих температуру до плюс 50°С, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/куб. м. Вентиляторы применяются для непосредственной установки в круглый канал систем вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата.

2. Эксплуатация вентиляторов не по прямому назначению **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1.1. Технические характеристики:

Модель	Диаметр	Эл. питание	Производительность, м3/ч	Мощность, Вт	Ток, А	Давление, Па	Обороты в мин.	Вес, кг	дБ(А)
НЗС-100-ИЗО	D100	220В	240	35	0,15	180	2550	2,6	27
НЗС-125-ИЗО	D125	220В	310	40	0,17	180	2550	2,62	27
НЗС-150-ИЗО	D150	220В	540	75	0,32	300	2550	3,44	28
НЗС-200-ИЗО	D200	220В	1000	150	0,65	380	2500	4,96	31

3.3 Габаритные размеры (ММ):

Модель	A	B	C	D
НЗС-100-ИЗО	455	200	220	100
НЗС-125-ИЗО	460	210	230	125
НЗС-150-ИЗО	490	230	260	150
НЗС-200-ИЗО	557	270	300	200

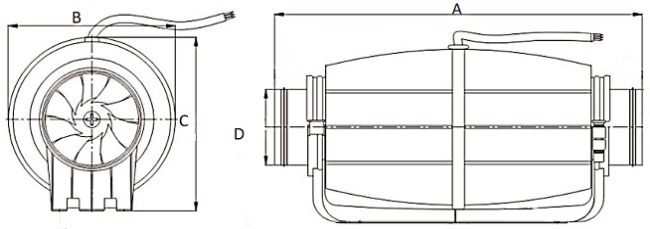

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входят: Вентилятор в сборе с проводом подключения питания и паспорт вентилятора

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

5.1. Вентиляторы серии ИЗО выполнены в шумоизолированном корпусе. Основным элементом вентилятора является однофазный асинхронный электродвигатель.

5.2. Для регулировки производительности вентилятора применяются семисторные или трансформаторные регуляторы скорости.

5.3. Примечание: В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие его потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

6. ЗАПУСК, НАЛАДКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и МЕРЫ БЕЗОПСНОСТИ.

6.1. Вентилятор при работе имеет вибрацию. Для снижения вибрации, обеспечить жесткое крепление к капитальным элементам здания (кирпичная или бетонная стена, плита межэтажного перекрытия), так же рекомендуется использовать гибкие вставки.

6.2. Вентиляторы должны эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях с относительной влажностью до 80% без конденсации влаги.

6.3. **ВНИМАНИЕ!** Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ.

6.4 маркировка кабеля питания

Назначение провода	фаза	нейтраль	заземление
Цвет провода	коричневый	синий	Желто/зеленый