



7.0536.03

✓ Ra 12,5 (✓)

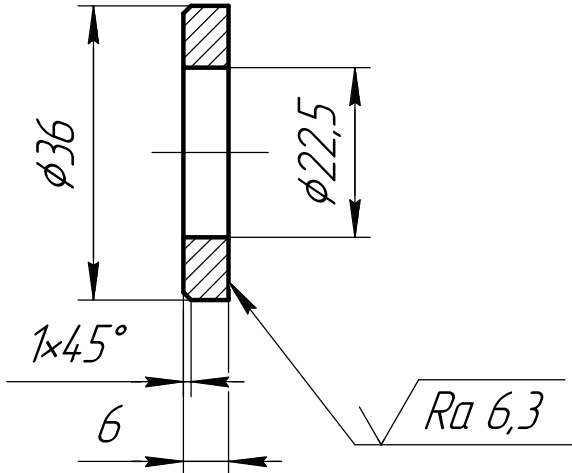

Обозначение	Материал	Условия применения	
		Температура среды, °C	Условное давление, МПа
7.0536.03	Ст3сп ГОСТ 380-2005	до 350	10,0
- 01	Сталь 20X13 ГОСТ 5632 - 2014	до 450	без ограничений

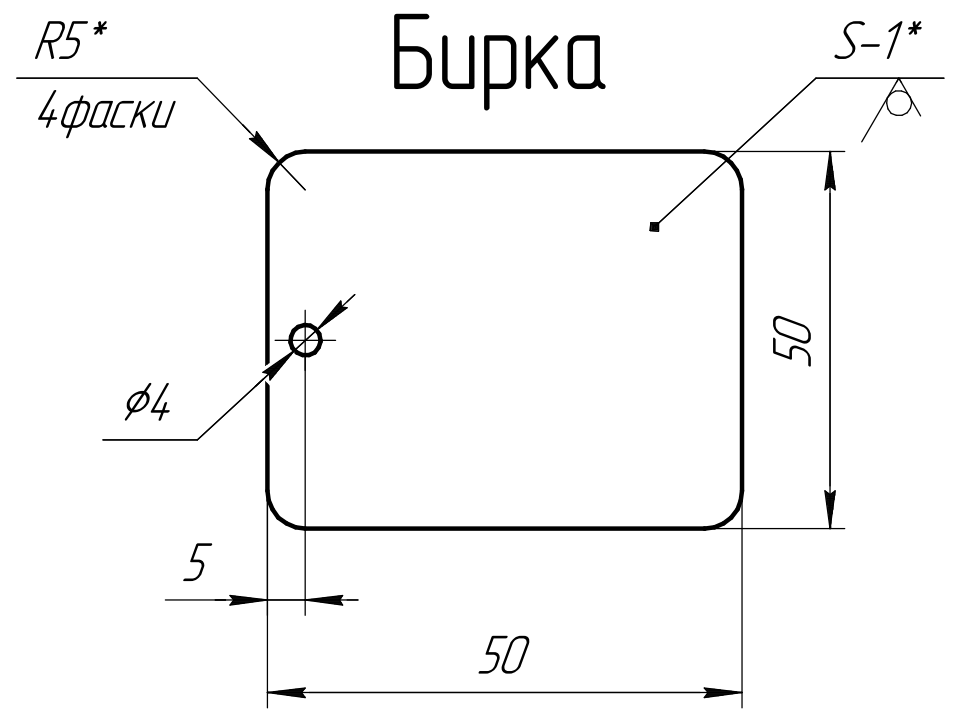

Техническая характеристика

1 Среда пар, вода.
2 Температура рабочая, °C 347.
3 Давление рабочее, МПа 16,2.
(Согласно чертежу № 08.8105.047 СБ "Барабан Б-1600-14(140)-115
ОСТ 108.030.39-80")

Технические требования

1 Изготовление, приемка и испытания согласно:
- ГОСТ 25365-82 "Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции";
- ГОСТ 20700-75 "Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650°C. Технические условия";
- ГОСТ 9065-75 "Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°C. Типы и основные размеры".
2 НВ 197÷217.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, ±IT14/2.
4 Остальные технические требования по ГОСТ 20700-75.
5 Маркировать на бирке:
- наименование детали;
- материальное исполнение;
- номер чертежа.
6 Применение - крепление водоуказательных колонок парового котла поз. ТГМЕ-428, КТЦ ЭТПГ.

7.0536.03					Лит.			Масса	Масштаб
Шайба 22								0,05	1:1
					Лист			Листов	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Алимова		2006/2019					
Пров.		Матросов							
Т.контр.		Чонко							
Н.контр.		Матросов							
Утв.		Усов							