

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ХРАНЕНИЕ

7.1. Условия хранения светильников должны соответствовать - группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


8.1. Светильник НСП02 и НСП41 серии соответствует _____ (штамп ОТК) ТР ТС 004/2011 и признан годным к эксплуатации по ТУ 3461-001-78127115-2016 (Декларация о соответствии : ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.73926/21)

Дата выпуска

Упаковщик

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников 18 месяцев со дня продажи.
9.3. В случае обнаружения неисправности светильника или выхода его из строя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обращаться в торгующую организацию, по месту продажи светильника или на предприятие-изготовитель.
9.4. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильника.

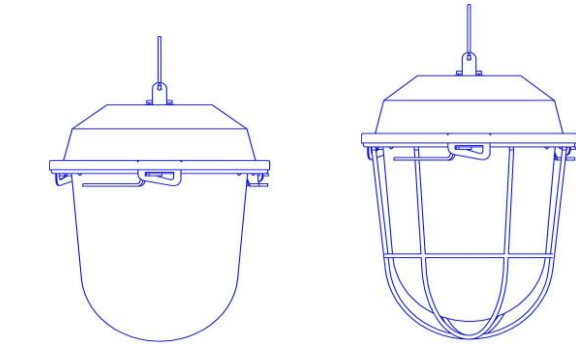

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильники подвесные с лампой накаливания серий НСП02 и НСП41 предназначены для общего освещения производственных помещений и вспомогательных помещений общественных зданий с повышенным содержанием пыли и влаги.
1.2. Светильники изготовлены по ТУ 3461-001-78127115-2016.
1.3. Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
1.4. Светильники подвешиваются на потолках, выполненных из любого строительного материала.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры и характеристики светильника
Номинальное напряжение, В 220 ± 10
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность лампы, Вт *
Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости по ГОСТ 8045-82 Круглосимм.
Тип кривой силы света в вертикальной плоскости по ГОСТ 17677-82 Косинусная
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 Р
КПД % не менее 70
Габаритные размеры, мм
серия НСП 02 Ø172x262(275)
серия НСП 41 Ø172x306(315)
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 1
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 IP54
Срок службы, лет, не менее 10
* Конкретное значение номинальной мощности ламп приведено в обозначении типов светильников указанных в таблице.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки изделия входят :
светильник в сборе - 1 шт. (лампа в комплект поставки не входит)
паспорт по ГОСТ 2.601 в количестве 1 шт. на каждые 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ.

ООО "СТЗ ВЛАДАСВЕТ"



Светильники подвесные

серии 02 и 41

НСП 02, НСП 41

Паспорт

ТУ 3461-001-78127115-2016

Адрес предприятия-изготовителя:
141112, Московская область, г.Щёлково, ул.Октябрьская д.21, корпус 2
этаж, офис 16
Тел.: +7(495)745-38-14, факс: +7(495)543-89-49
info@vladasvet.ru

Заполняет торговое предприятие:
Дата продажи _____ (число, месяц, год)
Продавец _____ (подпись, штамп магазина)

НСП02-100-001	НСП41-200-001	
НСП02-100-003	НСП41-200-003	

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников при эксплуатации должны проводить специалисты только при отключенной сети питания.
Светильники должны быть надежно заземлены.
Замена ламп в светильниках, чистка светильников должна производиться не раньше, чем через 1 мин. после отключения питания.
Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.
5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ , МОНТАЖ , ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.
5.2. Пропустите сетевые провода и провод защитного заземления через отверстие уплотнителя. Присоедините провода к контактам патрона и винту заземления.
5.3. Подвесьте светильник на крюк.
5.4. Вверните лампу, и присоедините рассеиватель с уплотнением к светильнику, закрыв три рычага.
5.5. Светильник готов к эксплуатации. Включите питание.
5.6. Чистку светильников от загрязнений и пыли следует проводить по мере необходимости, путем протирки поверхности влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем в чистой воде. Чистка должна проводиться не реже 1 раза в год.