



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;

почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,

телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16

E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Смоленская область, Вяземский р-н, .

г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 10, 10А.

(место составления акта)

«01» августа 20 17 г.

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 12.1-0304пл-А/0218-2017**

По адресу/адресам: Смоленская область, Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 10, 10А.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № С-304-пр от «03» июля 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 г. Вязьмы Смоленской области (МБДОУ д/с №3 г. Вязьмы Смоленской области, ИНН 6722012285).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

«  » 2017 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность           

«  » 2017 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность           

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 раб. дня /24 часа, в период с 19.07.2017 по 01.08.2017

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Рябенников М. А.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

22.05.2017 12<sup>00</sup>

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Уколов Александр Филиппович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты и экспертные организации: не привлекались

При проведении проверки присутствовал: заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна, действующая на основании устава утверждённого постановлением Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 13.02.2017 №194, изменений в устав, утверждённого постановлением Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 13.02.2017 №194, постановлением приказа о приёме на работу комитета образования Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 16.09.2015 №10-лс.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В качестве документов, определяющих деятельность руководителя организации - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 г. Вязьмы Смоленской области, представлены:

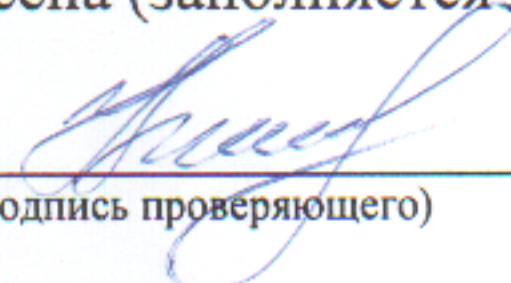
- приказ о приёме на работу комитета образования Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 16.09.2015 №10-лс на должность заведующего;
- устав, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 19.10.2015 года, №1961;
- изменения в устав, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 13.02.2017 года, №194;

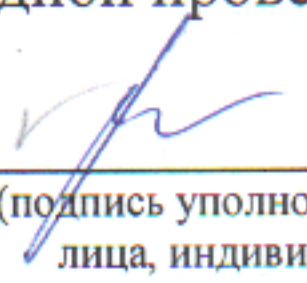
В ходе проверки рассмотрена представленная документация согласно ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», проведен визуальный осмотр электроустановок муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 г. Вязьмы Смоленской области и выявлены следующие нарушения обязательных требований:

| № п/п | Характер выявленных нарушений                                                                                                                                                                                                                     | Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены | Лица, допустившие нарушения                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Назначенный приказом №22а от 15.06.2017 ответственный за электрохозяйство завхоз Петрова Ольга Александровна не имеет соответствующей (4-ой) группы по электробезопасности, что подтверждается копией удостоверения (3-я группа от 15.06.2017г.). | ПТЭЭП п. 1.2.3; п. 1.2.7.                                                                                         | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьмы Смоленской области; заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Инструктаж неэлектротехнического персонала, выполняющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током с присвоением первой группы по электробезопасности, проведен завхозом Петровой О.А , 18.01.2017 не имеющей на момент инструктажа 3-ей группы по электробезопасности, что подтверждается копией удостоверения, выпиской из журнала инструктажа. | ПТЭЭП п. 1.4.4.             | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьмы Смоленской области; заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна. |
| 3. | Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта для определения состояния заземлителей, что подтверждается отсутствием оформленных актов, паспортов ЗУ.                                                                                                                                                                                                    | ПТЭЭП п. 2.7.10.            | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьмы Смоленской области; заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна. |
| 4. | Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств, что подтверждается отсутствием паспортов заземляющих устройств.                                                                                                                                                                                                                                                | ПТЭЭП п. 2.7.9.             | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьмы Смоленской области; заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна. |
| 5. | Не имеется подготовленного электротехнического персонала или не заключен договор со специализированной организацией по эксплуатации электроустановок.                                                                                                                                                                                                                                | ПТЭЭП п. 1.2.1.             | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьмы Смоленской области; заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна. |
| 6. | В РУ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ на предохранителях отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки, что подтверждается фототаблицей №1, 2.                                                                                                                                                                                                                                   | ПТЭЭП п. 2.2.20.            | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьмы Смоленской области; заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна. |
| 7. | Не заземлены металлические части электроплиты в помещении для приготовления пищи, что подтверждается фототаблицей №3.                                                                                                                                                                                                                                                                | ПТЭЭП п.2.7.2, 2.7.5-2.7.6. | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьмы Смоленской области; заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна. |
| 8. | Не имеется установленного знака в месте присоединения заземляющего проводника к заземляющему устройству, что подтверждается фототаблицей №4.                                                                                                                                                                                                                                         | ПТЭЭП п. 2.5.7.             | МБДОУ детский сад №3 г. Вязьмы Смоленской области; заведующий Фляжникова Марианна Анатольевна. |

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

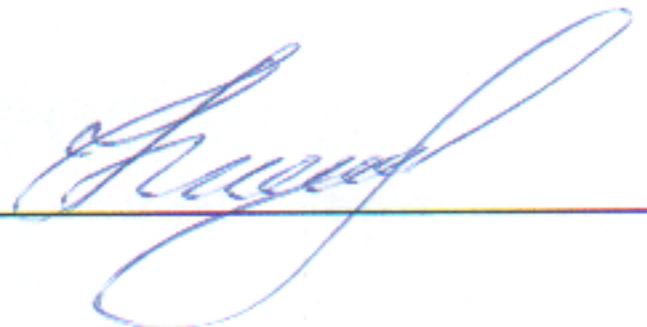
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

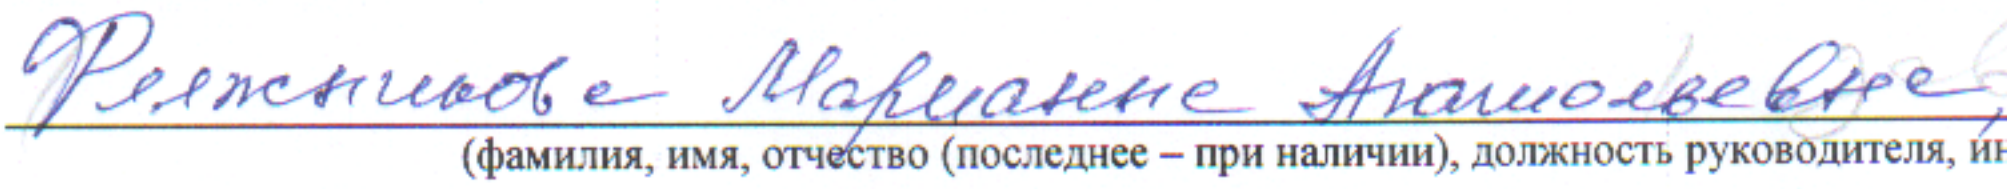
1. Распоряжение о проведении плановой проверки от 03.07.2017 №-304-пр.
2. Приказ о приёме на работу комитета образования Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 16.09.2015 №10-лс на должность заведующего;
3. Устав, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 19.10.2015 года, №1961;
4. Изменения в устав, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 13.02.2017 года, №194;

Подписи лиц, проводивших проверку:

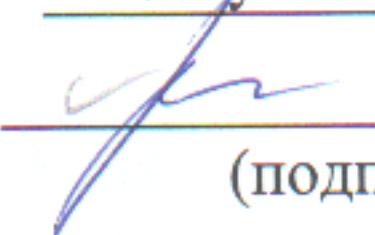
гос. инспектор

  
А.Ф. Уколов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

 *Ряжникове Марианне Анатольевне* *заверено* *МБДОУ*  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица,  
его уполномоченного представителя) *г.с.з*

“ 01 ” августа 20 17 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)